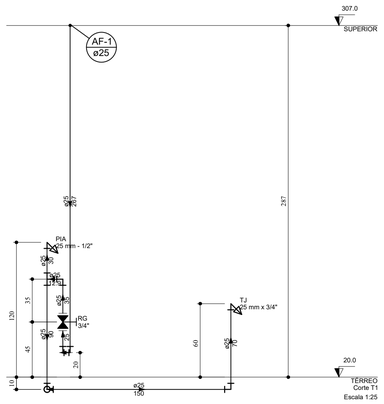

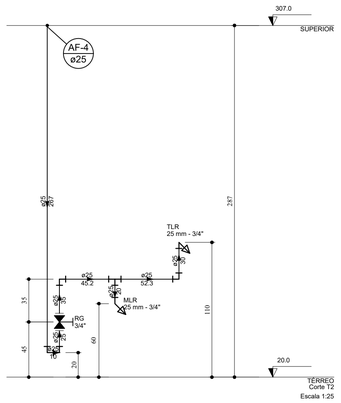

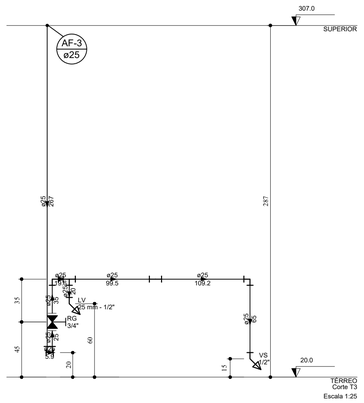

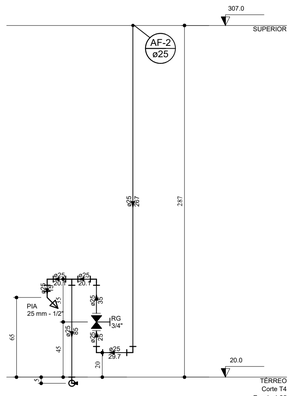

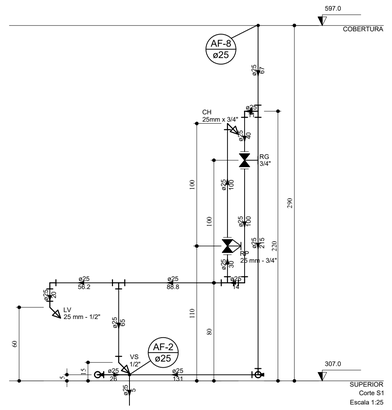

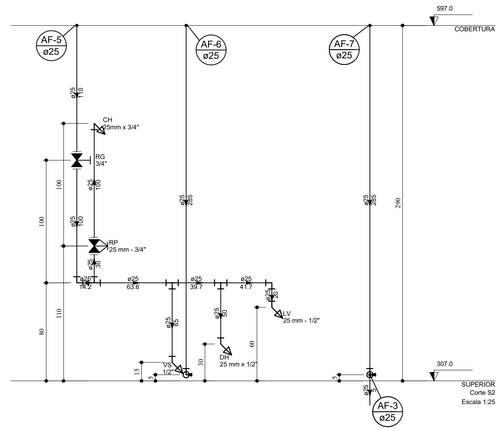

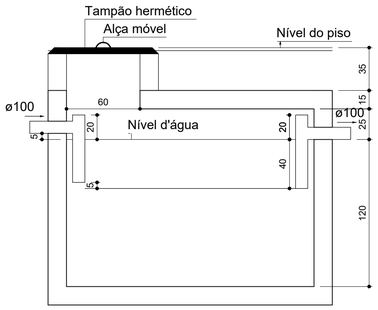

Tanque séptico
Corte 1 - ESC. 1:25

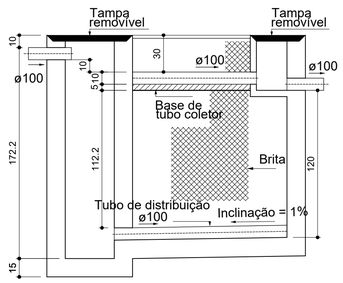

Filtro anaeróbio
Corte 1 - ESC. 1:25

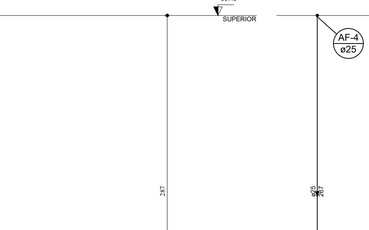

Tanque séptico
Planta baixa - ESC. 1:25

Filtro anaeróbio
Planta baixa - ESC. 1:25

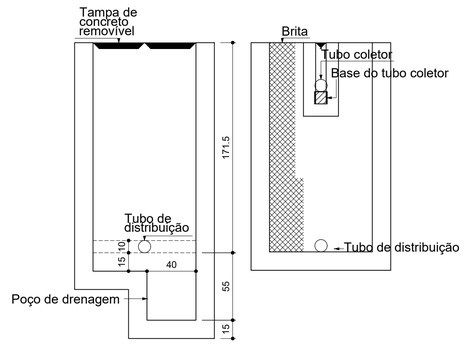

Filtro anaeróbio
Corte 2 - ESC. 1:25



Sumidouro
Planta baixa - ESC. 1:25



Sumidouro
Corte 1 - ESC. 1:25





EXECUTAR REVESTIMENTO COM CIMENTO
ALISADO NAS PAREDES DE ALVENARIA E NO FUNDO DA CAIXA.

CAIXA DE AREIA (CA)





EXECUTAR REVESTIMENTO COM CIMENTO
ALISADO NAS PAREDES E NO FUNDO DA CAIXA.

CAIXA DE GORDURA (CG)





EXECUTAR REVESTIMENTO COM CIMENTO
ALISADO NAS PAREDES E NO FUNDO DA CAIXA.

CAIXA DE PASSAGEM (CE)

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

- Dimensionamento conforme NBR7229/93 e NBR13969/97.
- Cálculos adotados para o período de limpeza de 1 anos.
- Quando se executar a limpeza do tanque séptico, deverá ser mantido 20 cm de lodo fresco no fundo do mesmo, permanecendo assim, resíduos suficientes para proporcionar a continuidade do processo de digestão.
- Distâncias mínimas: 1,5 m de construções e limites de terreno; 3,0 m de árvores; e 15,0 m de poços freáticos e nascentes.
- O fundo do sumidouro deve estar a uma distância mínima de 1,50 m do lençol freático.

REV	DATA	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
00	12/Jul/2018	EMISSÃO INICIAL

Pleno
Engenharia & Consultoria

HIDROSSANITÁRIO

PROPRIETÁRIO: JOSÉ GONZALEZ CASAS

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO LOTE: 67.51.011.3819.001-700

ENDEREÇO: RUA JARDIM DOS EUCALIPTOS, Nº 400 - CAMPECHE - FLORIANÓPOLIS / SC

CONTEÚDO: UH2 - Tratamento de esgoto e caixas

Responsável Técnico: Projeto
ANDERSON LUIZ BERNARDO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SC 066.235-4

Proprietário
JOSÉ GONZALEZ CASAS
CPF - 497.272.229-00

ELABORAÇÃO:	ESCALA:	PRANCHA:	PRANCHA:
ANDERSON	INDICADA	A1 - 841 x 594 mm	HID 03/04
NÚMERO: 07 - 2018	DATA: 12/JUL/2018	REVISÃO: 00	

PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DESTE PROJETO. CONFORME LEI DE DIREITOS AUTORAIS.